

Fact Sheet

Wastewater Line Replacement

The Miami-Dade Water and Sewer Department (WASD) has embarked on a Capital Improvement Program to provide necessary upgrades to the water and sewer infrastructure to continue providing high quality services, protecting public health, and the environment. One of these projects is a new wastewater line in your neighborhood. This project is part of the Consent Decree Program which requires several operational and maintenance improvements to Miami-Dade's wastewater system.

On April 9, 2014, the United States District Court for the Southern District of Florida authorized a Consent Decree between Miami-Dade County, the United States of America, the State of Florida, and the Florida Department of Environmental Protection, for improvements to the County's wastewater collection system. The replacement and installation of wastewater lines for Consent Decree Project 4.09 (71) is part of this program.

PROJECT INFORMATION / SCHEDULE

Construction of the new wastewater line is expected to begin in August 2018 and is scheduled to be completed in six months. Construction work will take place weekdays from 7:30 a.m. to 4 p.m. The contractor will take additional steps to minimize impacts, but you may experience some noise and intermittent traffic disruptions due to road closures or detours. At the conclusion of the project, the roadway areas impacted by the construction will be restored. In advance, we thank you for your support as the department works on this necessary infrastructure upgrade.



FOR MORE
INFORMATION

Bernardo Favole
Public Information Manager
305-542-4000
bernafa@miamidade.gov

Project at a Glance

Project Number: 4.9 (71)

Installation of 1,855 linear feet of wastewater line:

- Installation of 6, 8 and 12-inch wastewater lines along NW 207 St. between 17 Ave. and NW 22 Ave. with connections at Pump Stations 0444 and 0445.
- The upgrade will not affect the water or the wastewater services in your area.
- There may be temporary lane closures or detours.
- Access to your property will be maintained at all times.
- The areas surrounding the construction will be restored at the conclusion of the project.

QUALITY. VALUE. ECONOMIC GROWTH.

WWW.MIAMI-DADE.GOV/WATER



Adriana Lamar
Chief, Public and Governmental Affairs
786-552-8087
alamar@miamidade.gov

Hoja de Datos

Reemplazo de Línea de Aguas Residuales


El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) ha comenzado un Programa de Mejoramiento de Infraestructuras para proporcionar mejoras necesarias al sistema de agua y alcantarillado para así poder continuar brindando servicios de alta calidad, proteger la salud pública y el medio ambiente. Uno de estos proyectos es la instalación de una tubería de aguas residuales en su vecindario. Este proyecto es parte del Decreto de Consentimiento que requiere mejoras al sistema de alcantarillado del Condado Miami-Dade.

El 9 de abril del 2014, la Corte Federal del Distrito para el Distrito Sur de la Florida autorizó un Decreto de Consentimiento entre el Condado de Miami-Dade, los Estados Unidos de América, el estado de la Florida, y el Departamento de Protección Ambiental de la Florida, para la mejora del sistema de alcantarillado del condado. El reemplazo e instalación de las líneas de aguas residuales, Proyecto 4.9 (71), es parte de este programa.

DATOS / SECUENCIA DEL PROYECTO

Se espera que la instalación de la tubería de aguas residuales comience en agosto del 2018 y se termine en seis meses. El trabajo de construcción se realizará de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4 p.m. El contratista tomará medidas adicionales para minimizar los impactos, pero puede haber un poco de ruido y tráfico intermitente debido a cierres de calles o desvíos. Al terminarse el proyecto, las áreas impactadas serán restauradas. De antemano, le agradecemos su apoyo mientras que el departamento trabaja en esta mejora necesaria de infraestructura.

as que el departamento trabaja en esta mejora necesaria de infraestructura.

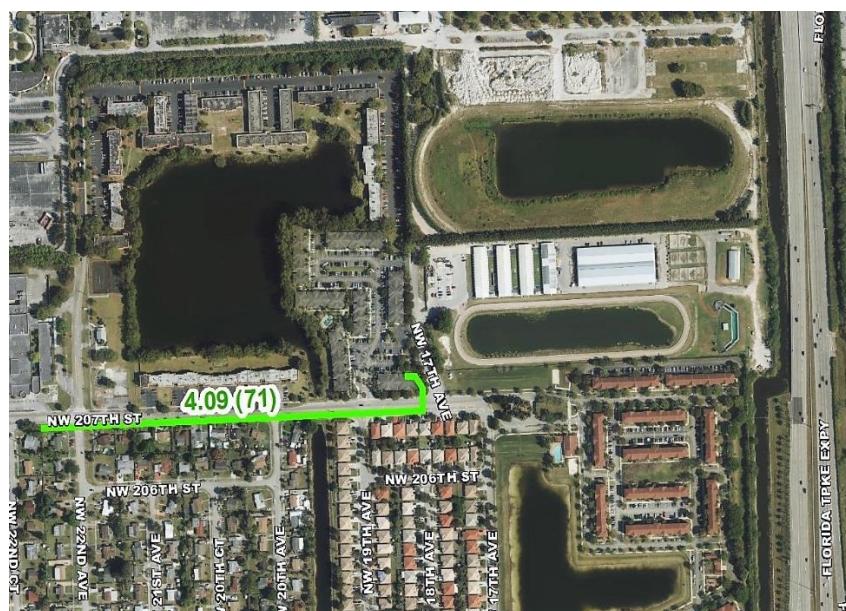

**PARA MÁS
INFORMACIÓN**

Bernardo Favole
Public Information Manager
305-542-4000
bernafa@miamidade.gov

Datos del Proyecto

Número del Proyecto: 4.9 (71)

**Instalación de 1,855 pies de
línea de aguas residuales:**

- Instalación de línea de aguas residuales de 6, 8 y 12 pulgadas a lo largo de NW 207 St. entre 17 Ave. y 22 Ave. con conexiones en estaciones de bombeo 0444 y 0445.
- El proyecto no afectará los servicios de agua o alcantarillado en su área.
- Puede haber cierres temporales de carril o desvíos.
- Acceso a su propiedad se mantendrá en todo momento.
- Las áreas que rodean la construcción serán restauradas a la conclusión del proyecto.

QUALITY. VALUE. ECONOMIC GROWTH.

WWW.MIAMI-DADE.GOV/WATER

MIAMI-DADE
COUNTY



Adriana Lamar
Chief, Public and Governmental Affairs
786-552-8087
alamar@miamidade.gov